

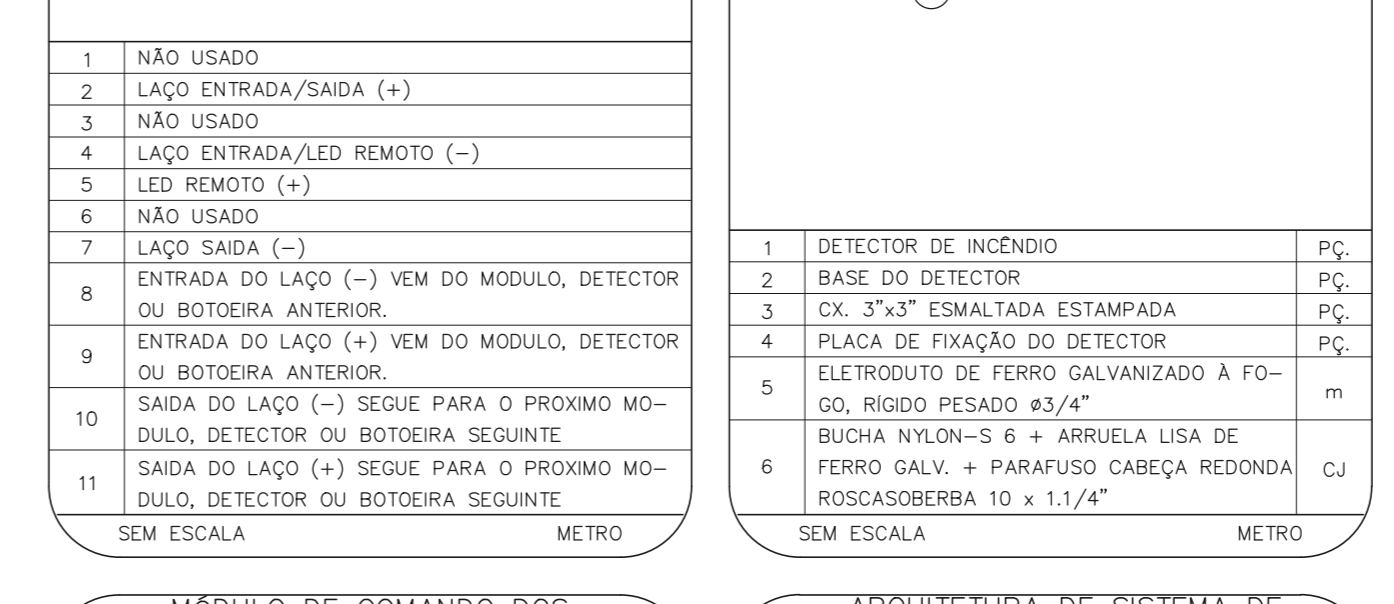


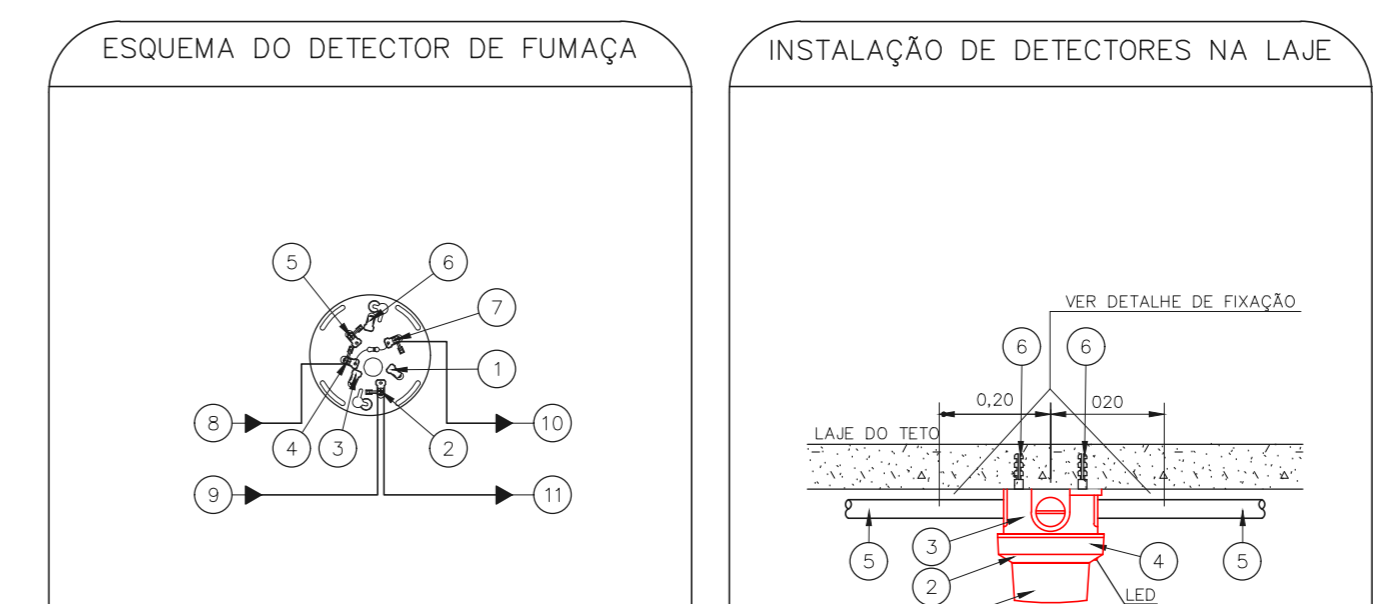

**CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI - MIGUEL PEREIRA**  
 PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO  
 PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO  
 ESCALA 1:200  
 METRO

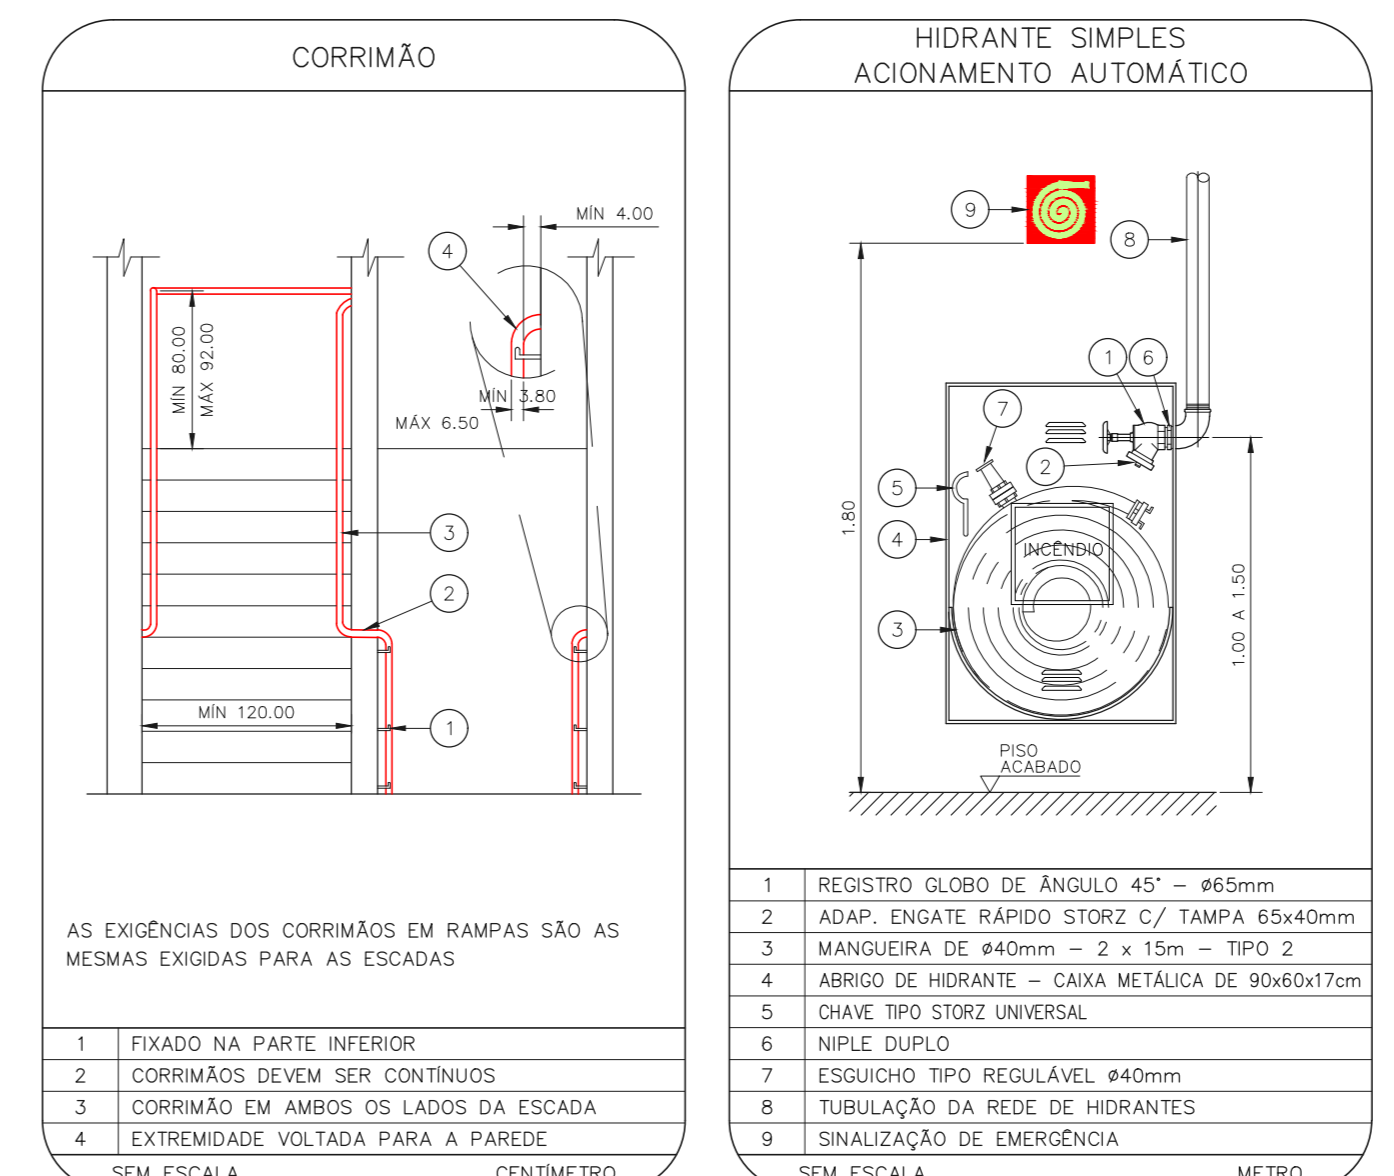

**NOTAS**

- OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NÃO FORAM TESTADOS, PORTANTO, DEVENDO SER VERIFICADAS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
- SOMENTE AS INSTALAÇÕES APARENTES SÃO REPRESENTADAS EM PROJETO, NÃO FORAM VERIFICADAS INSTALAÇÕES ENTERRADAS OU SOBRE FORRO.
- TODAS AS PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E BOTA DE FUGA, FIGURADO ABERTAS COM ELÉTRONA INTERLIGADA COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA.
- PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NOVAS, SERÁ PREVISTO CIRCUITO DEDICADO COM ELÉTRONOS NOVOS E DISJUNTOR DE IDENTIFICAÇÃO.

**LEGENDA**










CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES (cm)	DESCRIÇÃO
EL	[Red square]	L=150	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
EA	[Red square with symbol]	100/150 (L/M)	PONTO DE ACOMODAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
ES	[Red square with symbol]	L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXINTORES DE INCÊNDIO
EV	[Red square with symbol]	L=150	INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA
EA	[Red square]	400/100 (L/M)	MANEIRAR A PORTA CORTA-FOGO FECHADA
EA	[Red square]	400/100 (L/M)	INDICAÇÃO DE ESCADA PRESSURIZADA
EV	[Red circle]	D=150	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO

**LEGENDA**

CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES (cm)	DESCRIÇÃO
EL	[Red square]	L=150	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
EA	[Red square with symbol]	100/150 (L/M)	PONTO DE ACOMODAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
ES	[Red square with symbol]	L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXINTORES DE INCÊNDIO
EV	[Red square with symbol]	L=150	INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESV	[Green arrow]	240/120 (L/M)	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA
EA	[Red square]	400/100 (L/M)	MANEIRAR A PORTA CORTA-FOGO FECHADA
EA	[Red square]	400/100 (L/M)	INDICAÇÃO DE ESCADA PRESSURIZADA
EV	[Red circle]	D=150	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO

**NOMENCLATURA**

X = CÓDIGO DA PLACA  
 "x" = DIMENSÃO DE CADA PLACA  
 L1 = LARGURA DA PLACA EM MILÍMETROS  
 H1 = ALTURA DA PLACA EM MILÍMETROS  
 D = DIÂMETRO DA PLACA EM MILÍMETROS

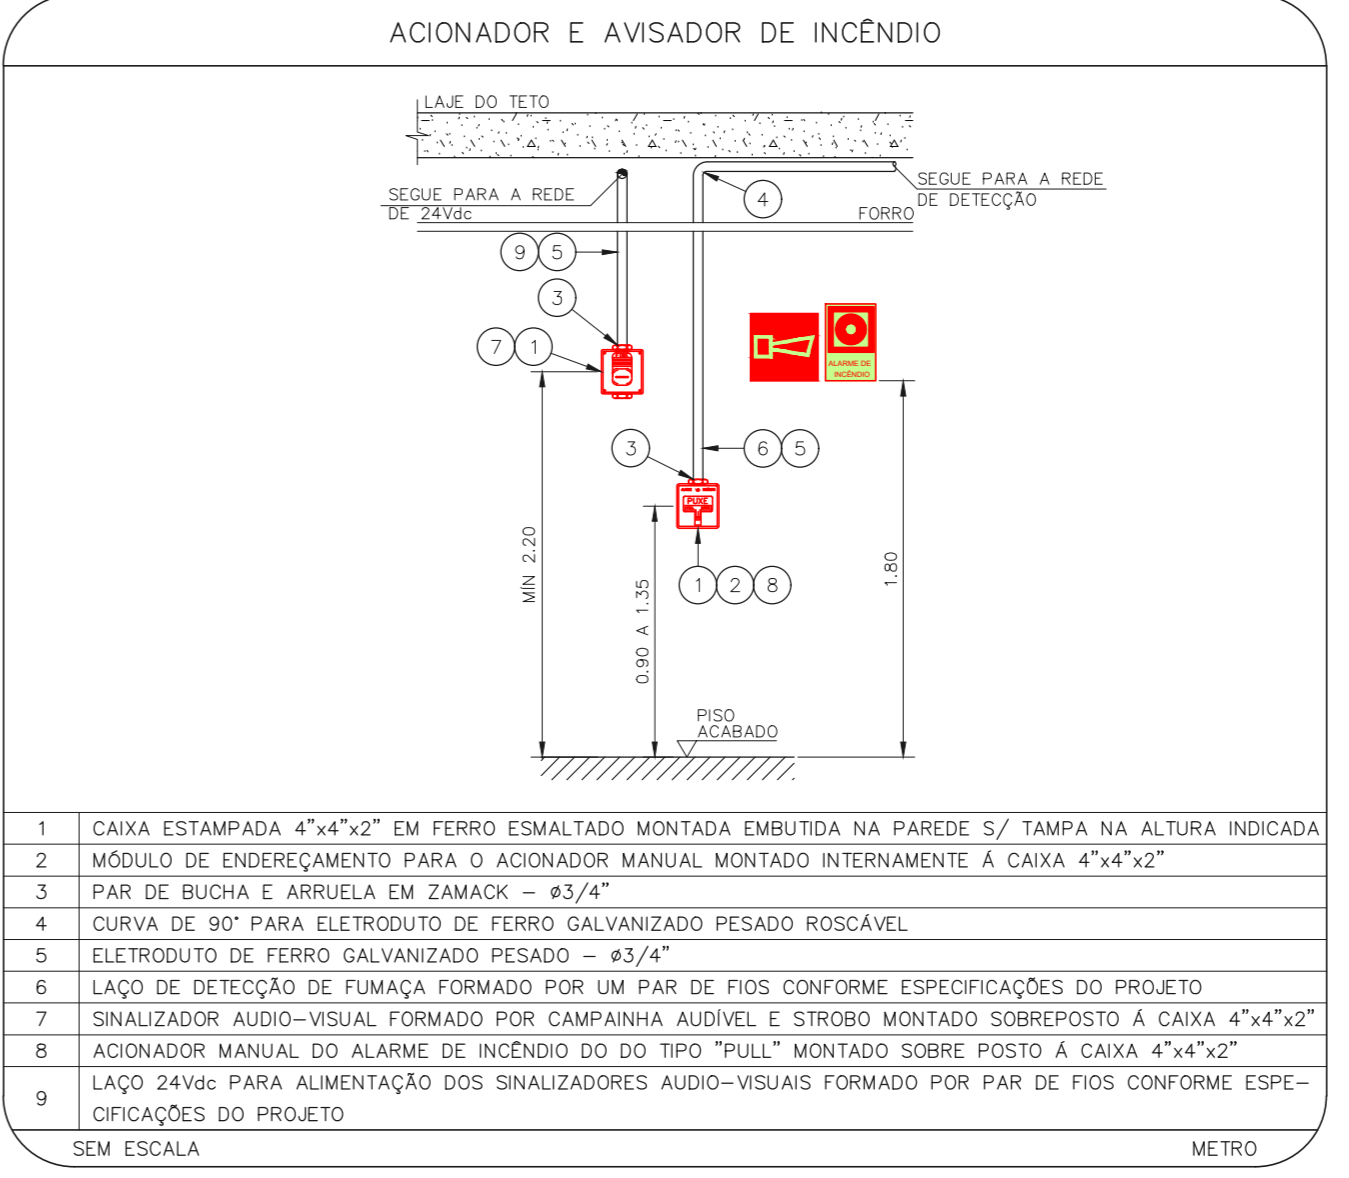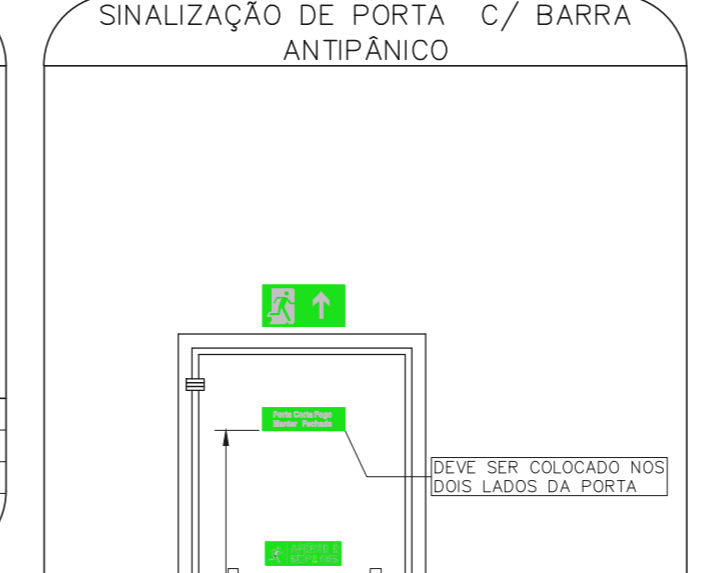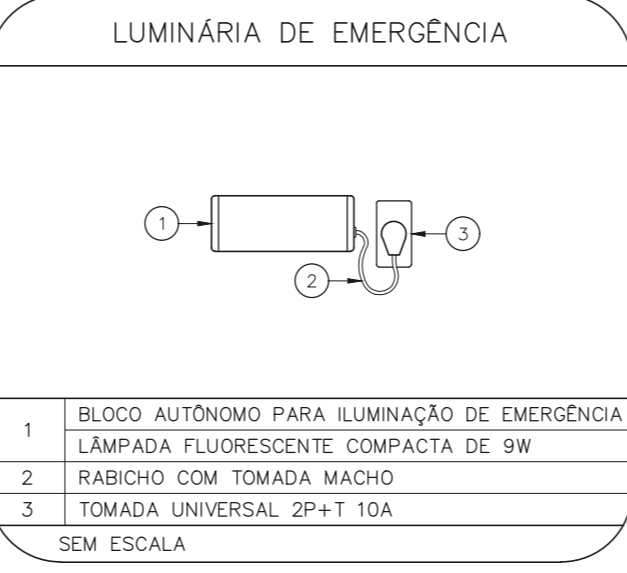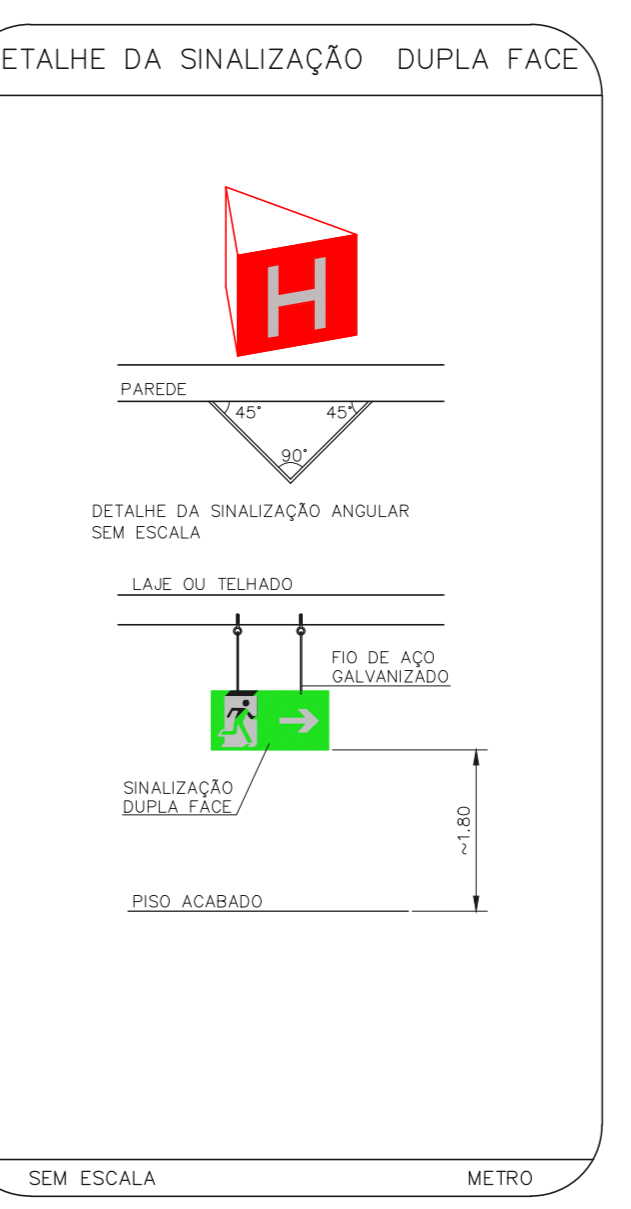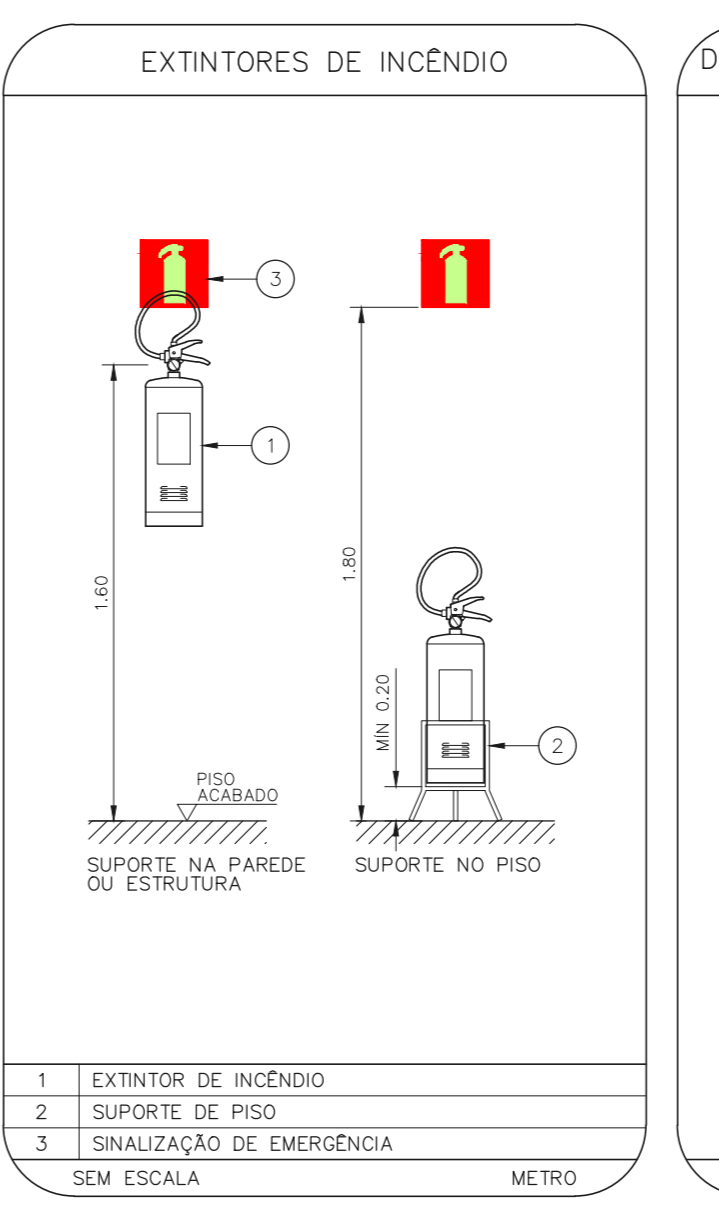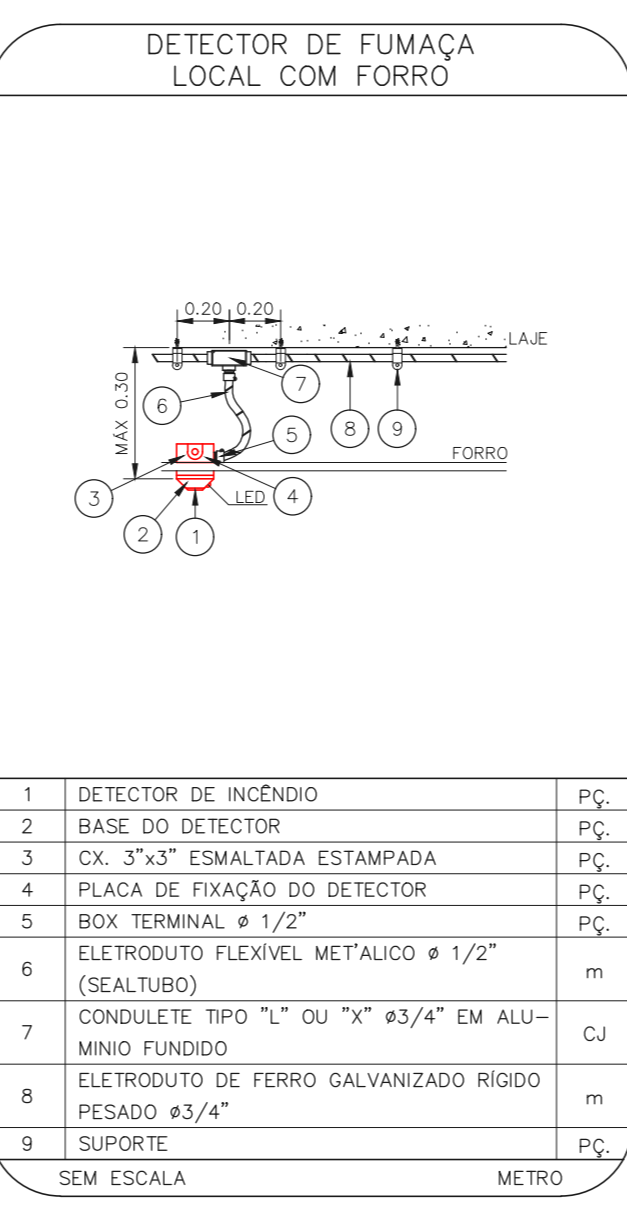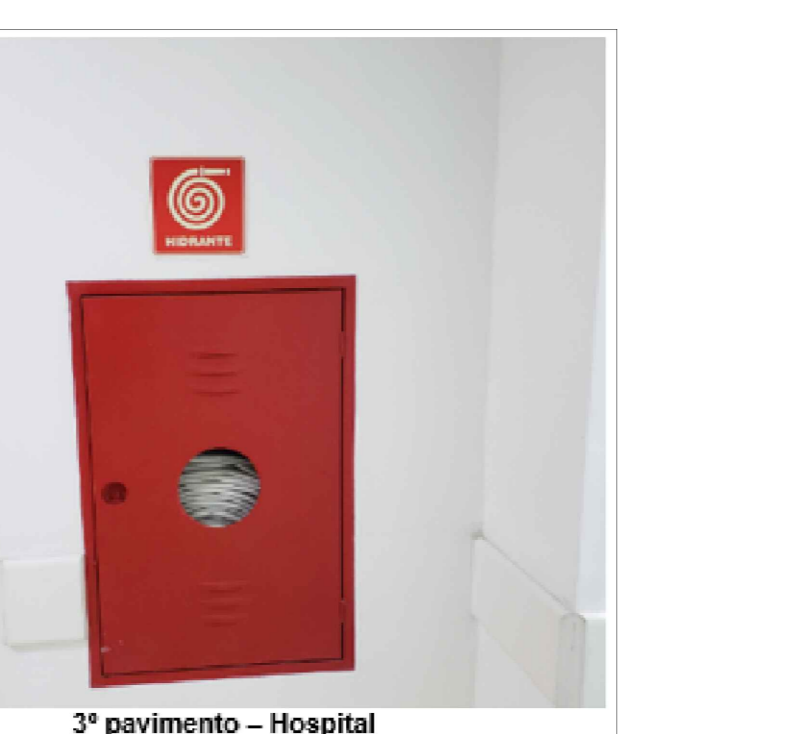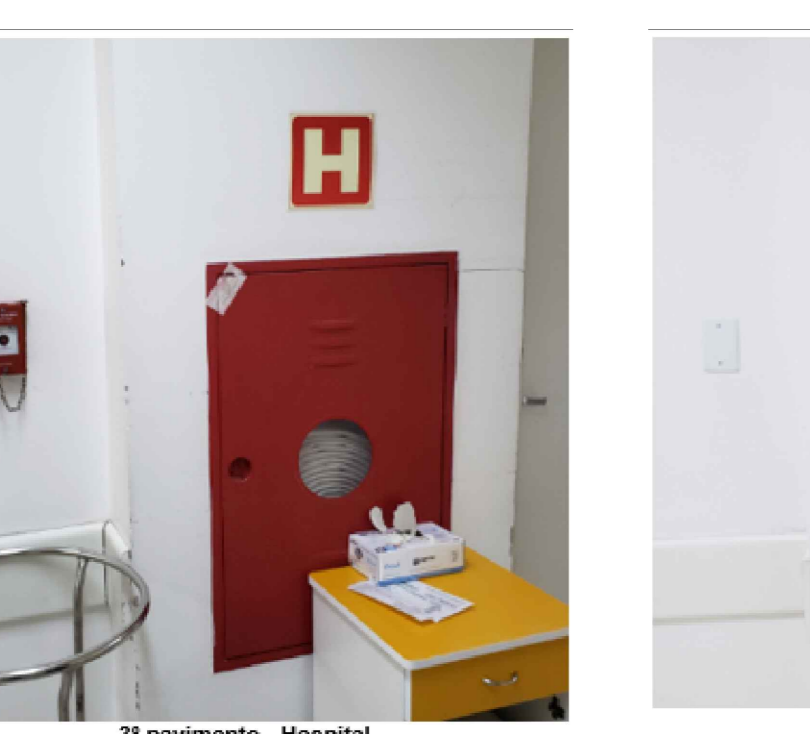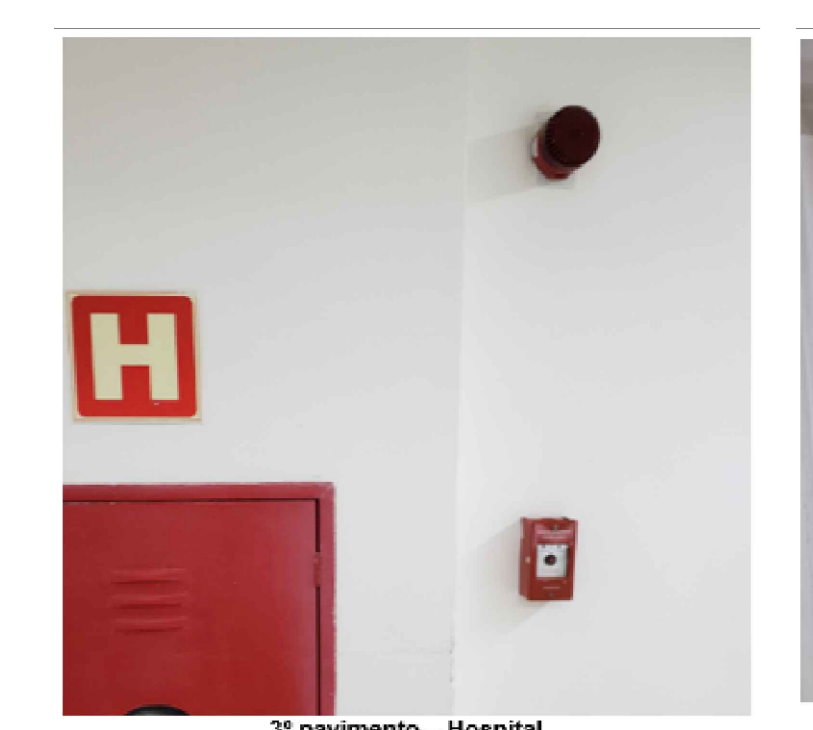

**NOTAS**

- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- MEDIDAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.
- ACRÉDITOS CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO E NECESSIDADES ADICIONAIS.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**NOTAS SOBRE PINTURAS E REVESTIMENTOS:**

- TODOS OS AMBIENTES COM DETECTOR DE FUMAÇA DEVEM TER NOVA PINTURA NO TETO E, ONDE HOUVER, RECOMPOSIÇÃO DE FORRO.
- ONDE HOUVER INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES E/OU ACIONADORES DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE HIDRANTES OU EQUIPAMENTOS E/OU OBRAS CIVIS, DEVE SER CONSIDERADA A PINTURA DE TODO O AMBIENTE E, SE HOUVER, RECOMPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS NO MESMO PADRÃO DO EXISTENTE.

**MHA Engenharia Ltda**

**ANÁLISE DE PROJETO**

LIBERADO

LIBERADO COM RESTRIÇÃO

NÃO LIBERADO

**PROJETO RECEBIDO EM**

**PROJETO APROVADO EM**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

**CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI**

**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

**U11**

**136**

**DATA**

**16/09/21**

**30/06/21**

**DATA**

**01 ALTERAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA**

**02 EMISSÃO INICIAL**

**03 DESCRIÇÃO**

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

**09**

**10**

**11**

**12**

**13**

**14**

**15**

**16**

**17**

**18**

**19**

**20**

**21**

**22**

**23**

**24**

**25**

**26**

**27**

**28**

**29**

**30**

**31**

**32**

**33**

**34**

**35**

**36**

**37**

**38**

**39**

**40**

**41**

**42**

**43**

**44**

**45**

**46**

**47**

**48**

**49**

**50**

**51**

**52**

**53**

**54**

**55**

**56**

**57**

**58**

**59**

**60**

**61**

**62**

**63**

**64**

**65**

**66**

**67**

**68**

**69**

**70**

**71**

**72**

**73**

**74**

**75**

**76**

**77**

**78**

**79**

**80**

**81**

**82**

**83**

**84**

**85**

**86**

**87**

**88**

**89**

**90**

**91**

**92**

**93**

**94**

**95**

**96**

**97**

**98**

**99**

**100**