




NOTAS DE ILUMINAÇÃO

- 01 - ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4".
- 02 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.
- 03 - TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 04 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 05 - CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4"x4"x2".
- 06 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER COMUNS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS.
- 07 - CONDUTORES COM SECÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm<sup>2</sup>, COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS, CONFORME NBR-13248.
- 08 - OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER NO MÁXIMO 1,5 METROS. PARA COMPRIMENTOS MAIORES QUE 1,5 METROS DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS SEM CAPA DE PVC.
- 09 - OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CABO MÚLTIPLO 3x2,5mm<sup>2</sup>, COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS CONFORME NBR-13248.
- 10 - TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 11 - PARA INTERFERÊNCIAS COM DUTOS E GRELHAS DE AR CONDICIONADO, VER PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
- 12 - PARA INTERFERÊNCIAS COM SPRINKLERS VER PROJETO ESPECÍFICO DE INCÊNDIO NOS DESENHOS DE HIDRÁULICA.
- 13 - A LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NAS ÁREAS ONDE HOUVER FORRO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO DE PAGINAÇÃO DE FORRO DA ARQUITETURA.

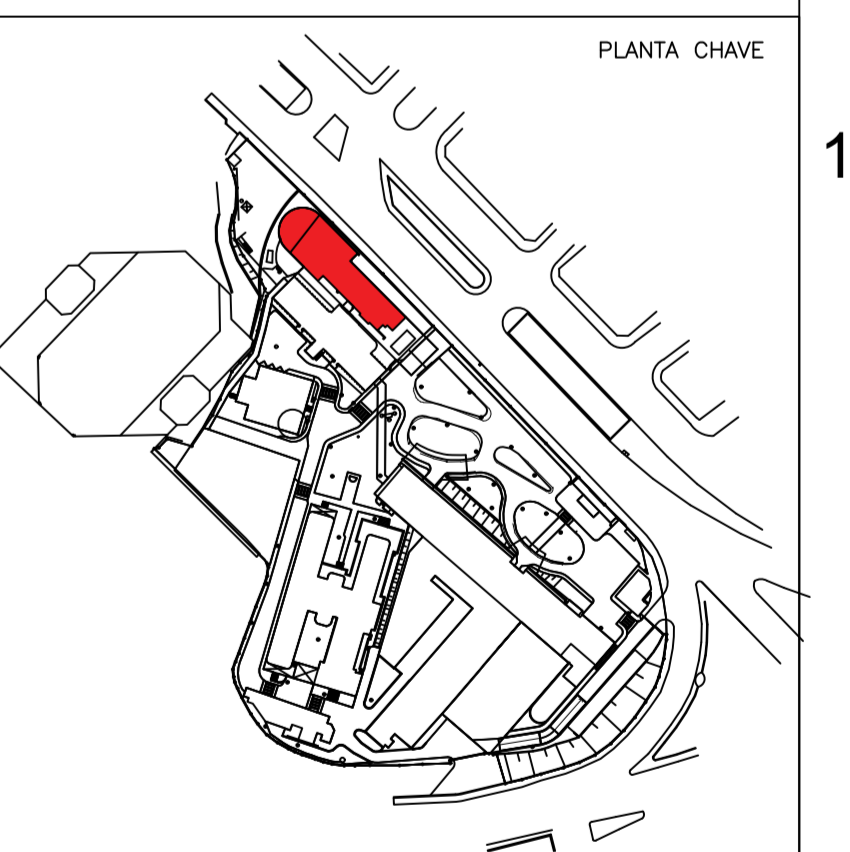

OBS: INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA	ANULADO	PROJETO RECEBIDO EM
	<input type="checkbox"/> LIBERADO	PROJETO APROVADO EM
	<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO	
	<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP

**SÃO PAULO** GOVERNO DO ESTADO  
Secretaria de Saúde

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

**INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS**  
Av. Dr. Arnaldo, 165 - São Paulo - SP

PROJETO BÁSICO  
PORTARIA CENTRAL

Av. Dr. Elias de Carvalho Aguiar, nº 188, 2º andar  
126 - Pinheiros - SP - CEP: 05413-020  
Tel. (11) 3068 8420 Fax (11) 3068 8442

PROJETO Nº 101  
19/01/2015

Eng. YUKIO KITAMURA Arq. CAMELO CHENGOTTE

NOTAS
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
NOTA 2
NOTA 3
NOTA 4
NOTA 5
NOTA 6
NOTA 7
NOTA 8
NOTA 9
NOTA 10
NOTA 11