

NOTAS

- OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NÃO FORAM TESTADOS, PORTANTO, DEVERÃO SER VERIFICADOS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
- SOMENTE AS INSTALAÇÕES APARENTES SÃO REPRESENTADAS EM PROJETO. NÃO FORAM VERIFICADAS INSTALAÇÕES ENTERRADAS OU SOBRE FORRO.
- TODAS AS PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E ROTA DE FUGA, FICARÃO ABERTAS COM ELETROÍMÃ INTERLIGADO COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA.
- PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NOVAS, SERÁ PREVISTO CIRCUITO DEDICADO COM ELETRODUTOS NOVOS E DISJUNTOR DE IDENTIFICAÇÃO.


LEGENDA

	ÁREAS FRIAS
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO CAPACIDADE 20-B:C

LEGENDA

CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO
		L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
		L=700 (VERMELHO) L=150 (AMARELO)	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR A OBSTRUÇÃO

3 CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI
 PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO ESCALA 1:50
 PLANTA BAIXA – ALOJAMENTO METRO

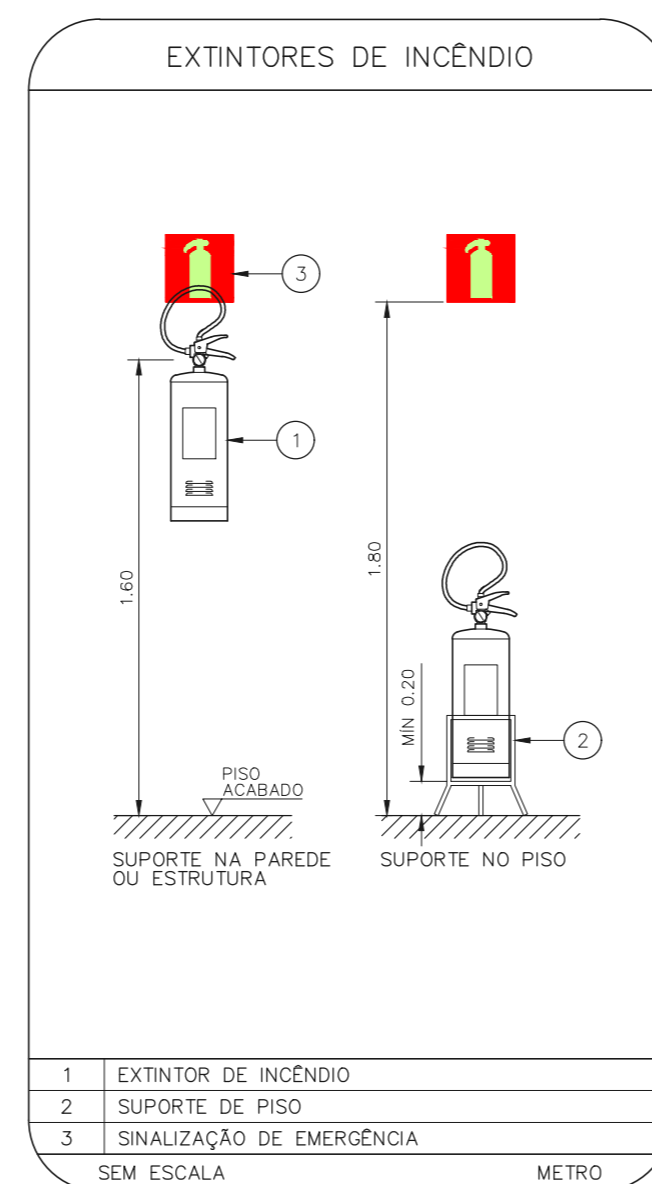

NOTAS

- MEDIDAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- ADEQUAÇÕES CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO E NECESSIDADES ADICIONAIS
-
-
-
-
-
-
-

MHA Engenharia Ltda Alameda Araguaia, 2.104 CEA – Torre I – 2º Andar Alphaville – Barueri de São Paulo Cep.06455-000 São Paulo – SP Tel.(011)2078 9000/2078 9001 http://www.mha.com.br		ANÁLISE DE PROJETO: <input type="checkbox"/> LIBERADO <input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	PROJETO RECEBIDO EM PROJETO APROVADO EM RESPONSÁVEL TÉCNICO
00	EMISSÃO INICIAL	PV	30/06/21
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA



Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.188, 3º andar
 São Paulo-SP Cep 05403-000
 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

DIRETOR DO C.T.E.
 Engº YUKIO KITAMURA
 AUTORES DO PROJETO
 CAMILO CHINGOTTE

UNIDADE	Conjunto Hospitalar Mandaqui		
LOCAL	Rua Voluntários da Pátria, 4301 CEP. 02401-400		
REFERÊNCIA	SUB FROTA PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO		
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
CÓDIGO DO EDIFÍCIO	U11	FOLHA	105
ÁREA	44.480	ESCALA	INDICADA
ARQUIVO	20033-PCI-U11-105-SUBFR-00.DWG	DATA	JUN/21
COLABORADORES			