



**LEGENDA DE RÉGUAS DE GASES MEDICINAIS**

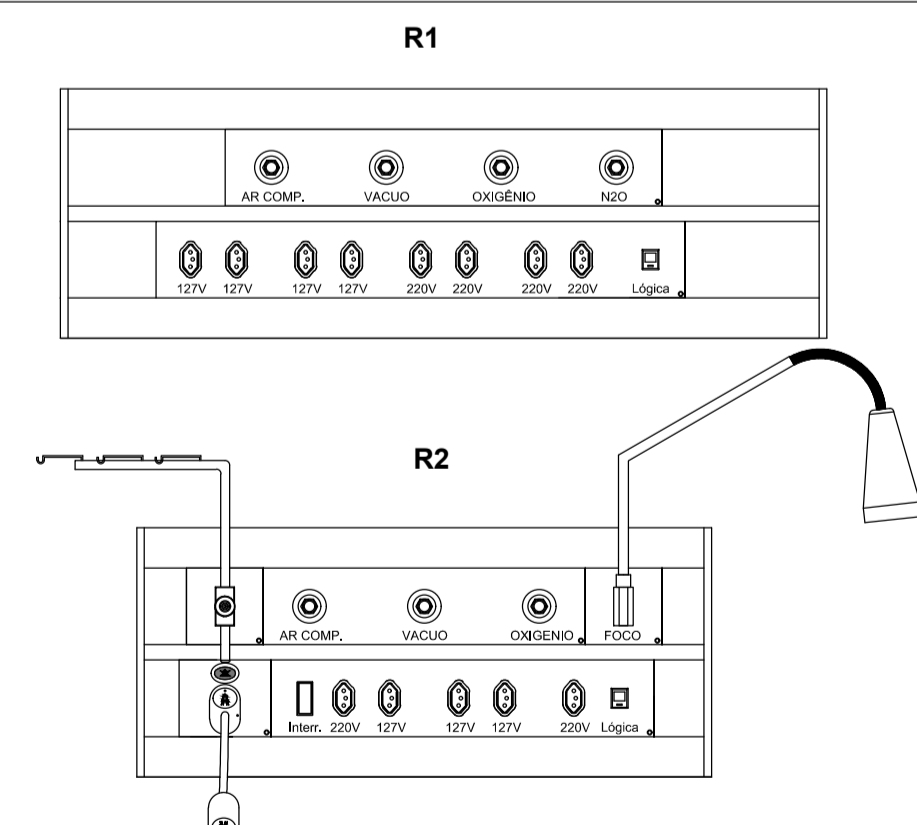

**LEGENDA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO
[Symbol]	LUMINÁRIA QUADRADA BRANCA DE EMBUTIR, TIPO CALHA FECHADA, C/ DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO
[Symbol]	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA FRIA
[Symbol]	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA
[Symbol]	TOMADA ALTA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=1,30m
[Symbol]	TOMADA BAIXA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=0,30m
[Symbol]	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CAIXA 4" x 2"
[Symbol]	TOMADA PARA DADOS/VOZ EM PAREDE h=0,30m
[Symbol]	TOMADA ALTA 2P + T, 220V EM PAREDE, h=2,20m
[Symbol]	ILUMINAÇÃO DE VIGÍLIA NA PARDEDE (50 cm DO PISO)
[Symbol]	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA QUENTE
[Symbol]	LUMINÁRIA DE CABECEIRA - LÂMPADA QUENTE
[Symbol]	TOMADA PARA TV, h=2,00
[Symbol]	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA
[Symbol]	CHAMADA DE ENFERMEIRA
[Symbol]	PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO EM CAIXA 4"x2" COM ESPELHO COM FURO CENTRAL, H=2,00M
[Symbol]	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W
[Symbol]	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO PARA 2 LÂMPADAS.
[Symbol]	LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO 2 PETALAS GRANDE

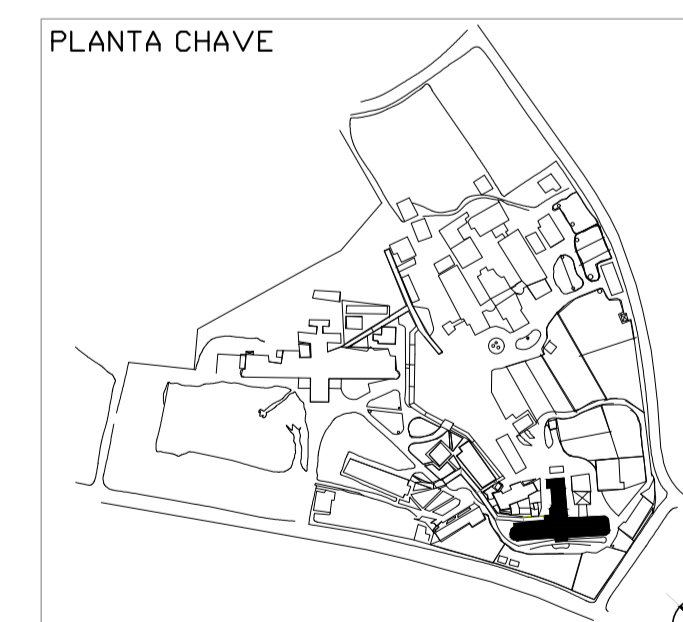

**BS:**  
INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

PROJETO RECEBIDO EM	PROJETO APROVADO EM
<input type="checkbox"/> LIBERADO	<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO
<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO	<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

- NOTAS**
1. CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL
  2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
  - 11.

**SÃO PAULO** GOVERNO DO ESTADO | Secretaria de Saúde

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

CONJUNTO HOSPITALAR MANDAQUI

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4.301 - SÃO PAULO - SP

PROJETO DE ARQUITETURA - AMBULATÓRIO

ESTUDO LUMINOTÉCNICO - SUBSÓLO

H=14

16/22

Av. Dr. Endes Corvo de Aguiar, s/n, 188, Jd. Marli, São Paulo - SP, Cep: 05463-000

Tel: (11)3066-8420 Fax: (11)3066-8482

Eng. YUKIO KITAMURA

Arq. ELIAS F. ALAMINO