







PLANTA DO 3º PAVIMENTO - STATUS DE AMBIENTE
ESCALA 1:50

LEGENDAS	
	AR CONDICIONADO FILTRAGEM G4-F8 TEMPERATURA 20-24°C UMIDADE RELATIVA MAX. 60%
	EXAUSTÃO

NOTAS
1- ESTA FOLHA INDICA AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS DA CLIMATIZAÇÃO DOS DIVERSOS AMBIENTES, BASEADO NA NBR 7256 / 2021 - TRATAMENTO DE AR EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) - REQUISITOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

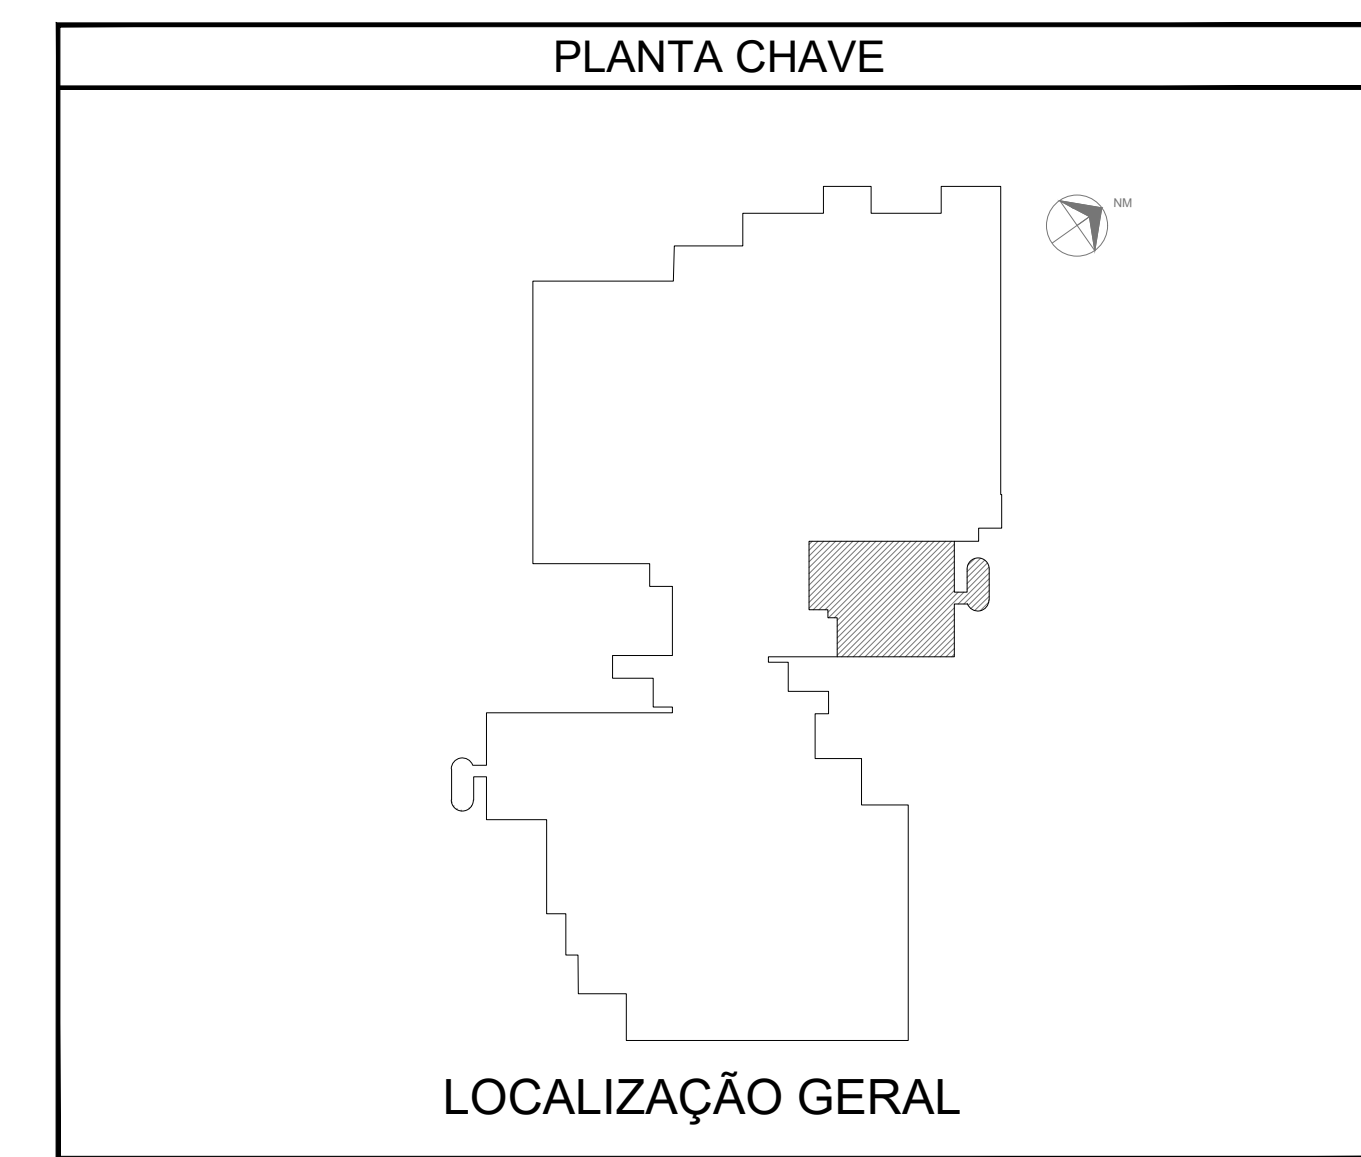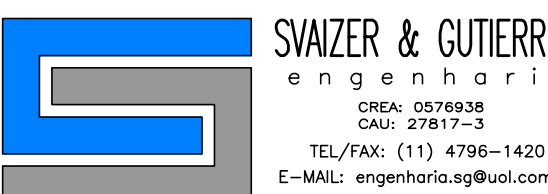

 SWANZER & CUTIÉREZ Engenharia CREA 0076018 CREA 07817-3 TEL/FAX: (11) 4794-1420 E-MAIL: eng@swanzer.com.br	ANÁLISE DE PROJETO <input type="checkbox"/> LIBERADO <input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	PROJETO RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> PROJETO APROVADO <input type="checkbox"/>
	PROJETISTA ARQ. CAMILLA ROSPE	RESPONSÁVEL TÉCNICO HATTORI 29/04/22
GO. EMISSÃO INICIAL REV. DESCRIÇÃO	HATTORI RESPONSÁVEL	29/04/22 DATA
		HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA R. Dr. JOSÉ CARLOS, 300 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SP
		3º PAVTO STATUS DE AMBIENTE
PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO		H-044 MEC 01/04
Av. Dr. Edésio Cavonilha de Aguiar, s/n, 1306, 3º andar São Paulo - SP CEP 05463-000 Tel: (11) 3056 8420 Fax: (11) 3056 8482		E-85 HGVNC-MEC-PB-UTI-001-ROD.DWG 29/04/2022
Engº YUKIO KITAMURA Engº ROBERTO HATTORI		