


- NOTAS**
- CONDUTORES E ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLA SERÃO 1,5mm² E #3/4", RESPECTIVAMENTE.
 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS TERÃO ISOLAÇÃO DE 750V/797C.
 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ DE FERRO GALVANIZADO, PINTADA NA COR VERMELHA (SR4/14 MUNSSELL).
 - CAIXAS DE PASSAGEM SEM INDICAÇÃO DE DIMENSÕES SERÃO DE 10x10x5cm.
 - O ACIONADOR MANUAL DEVE SER INSTALADO A 1,40m DO PISO ACABADO.
 - O INDICADOR AUDIOVISUAL DEVE SER INSTALADO A 0,20m ACIMA DAS PORTAS DE ACESSO, NO CENTRO DAS MESMAS.
 - OS DETECTORES EM ÁREAS COM AR CONDICIONADO DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,0m DOS DIFUSORES DE INSUFLEMENTO E 0,25m DAS GRELHAS DE RETORNO.
 - PREVER CONTATO DE FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS A CADA 2,0m (MÁXIMO).
 - TODA A FAIXA INDICADA DEVERÁ SER CONFIRMADA PELO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS, A FIM DE EVITAR INCOMPATIBILIDADES NA LIGAÇÃO DOS MESMOS.

- SIMBOLOGIA**
- DETECTOR DE FUMAÇA, TIPO ÓTICO - ENDECREVÉVEL - 24Vcc
 - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - ENDECREVÉVEL - 24Vcc
 - ACIONADOR MANUAL ENDECREVÉVEL / TIPO QUEBRE O VIDRO - 24Vcc - h=1,40m
 - INDICADOR AUDIOVISUAL - 24Vcc - h=2,20m
 - ELETRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORRO - FERRO GALVANIZADO

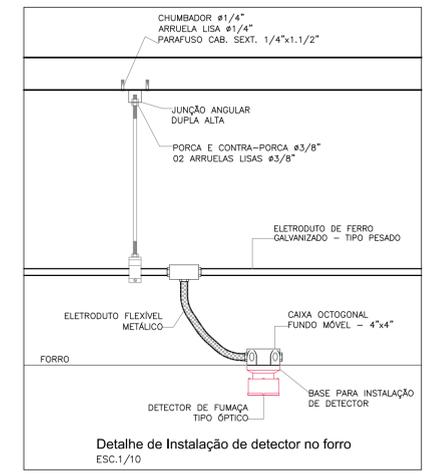

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESC.1:100

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SAO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA AÇU - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJ. DE ELÉTRICA

H-040 EL-10

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3º andar
São Paulo-SP Cep. 05405-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arg. CÂMLIO CHINGOTTE

Arg. M. CRISTINA GOMES JOTTEN