

NOTAS

01- REVISÃO COMPLEMENTAR DESENA FINAL
 02- PLAN DE LEGENDA: FOLHA 01-0014-EGR-TEL-TEL-PE-001-100
 03- PLAN DE DETALHE: FOLHA 01-0014-EGR-TEL-TEL-PE-001-101 A 107
 04- ADAPTURA DE SISTEMAS: FOLHA 01-0014-EGR-TEL-TEL-PE-001 A 107
 05- ELÉTRICO E TELECOMUNICAÇÕES
 06- PARA CONTROLE DE ACESSO
 07- PARA CONTROLE DE ACESSO
 08- AS ELÉTRICAS SÃO METELAS LIGAS E COM TAMPA SOB PRESSÃO
 09- TODOS ELÉTRICOS DEVE TEREM PAINEL ANTE OIA
 10- CASOS DE PASSAGEM EXTERNAS COM ALUMINIO INDICADAS SERÃO A 0,30m DO PISO ACABADO
 11- CASOS DE PASSAGEM EXTERNAS COM ALUMINIO INDICADAS SERÃO 100%m
 12- O ADEQUAMENTO DOS ELÉTRICOS FORAM BASEADO NOS SPOT DE CARGA EXISTENTE NOS ANDARAS EXISTENTES E DEVIDO AO BAIXO DE UM PROJETO EXECUTIVO POR PARTE DOS FORNECEDORES DOS SISTEMAS
 13- PARA INTERFERÊNCIAS COM QUES E REGIÃO DE AT CONCORDADO NOS PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO
 14- PARA INTERFERÊNCIAS COM SPRINKLERS NOS PROJETOS CONCORDADO NOS DESENHOS DE HERRÁMICA.


LEGENDA INDICATIVA DO SHAF

ELÉTRICA PERIFÉRICA INDICADA
 CACHIMOS ENTERRADO

①
 ELÉTRICA INDICADA
 TELECOMUNICAÇÕES

②
 ELÉTRICA INDICADA
 TELECOMUNICAÇÕES


③

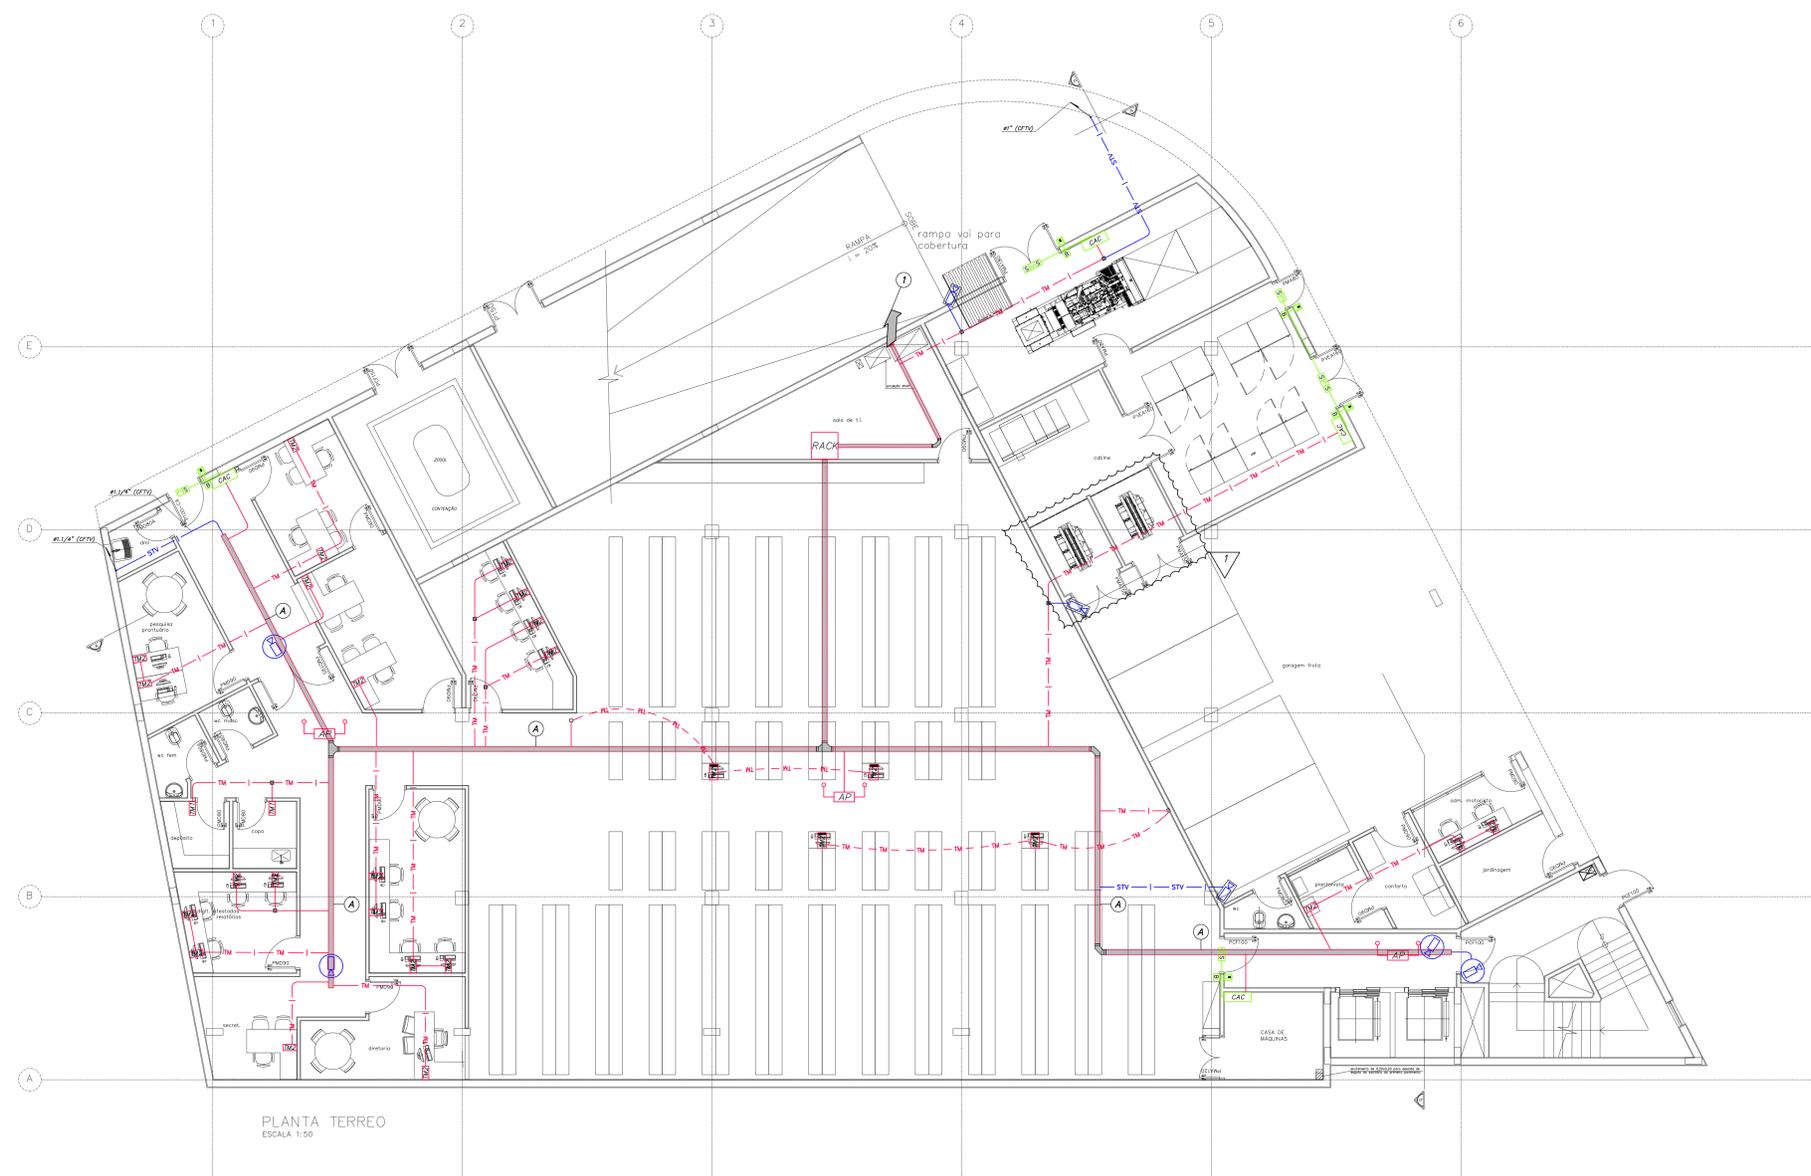

PLANTA TERREO
 ESCALA 1:50

Usar as espessuras
 de tubulação e
 de curvatura
 de acordo com
 as especificações
 das normas
 vigentes

01	0,2
02	0,2
03	0,2
04	0,2
05	0,2
06	0,2
07	0,2
08	0,2
09	0,2
10	0,2
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,2
15	0,2
16	0,2
17	0,2
18	0,2
19	0,2
20	0,2
21	0,2
22	0,2
23	0,2
24	0,2
25	0,2
26	0,2
27	0,2
28	0,2
29	0,2
30	0,2

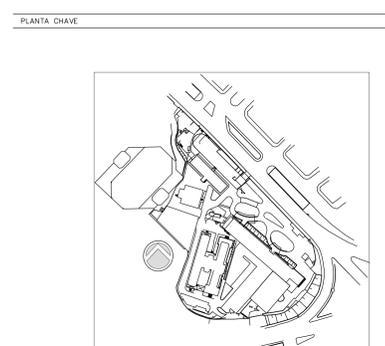

01	REVISÃO ONDE INDICADO	SILVA	14/07/2015
02	EMISSÃO FINAL	SILVA	29/02/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
 TELECOMUNICAÇÕES
 PLANTA DO TERREO
 PROJETO EXECUTIVO
 EDIFÍCIO GARAGEM
 101
 15/02/2015
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cep: 05413-000
 Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8482
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN