


**NOTAS DE ILUMINAÇÃO**

- 01 – ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4”.
- 02 – TODAS AS ELETRICALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.
- 03 – TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 04 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 05 – CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4”x4”x2”.
- 06 – TODAS AS ELETRICALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER COMUNS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS.
- 07 – CONDUTORES COM SECÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm<sup>2</sup>, COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS, CONFORME NBR-13248.
- 08 – OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER NO MÁXIMO 1,5 METROS. PARA COMPRIMENTOS MAIORES QUE 1,5 METROS DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS SEM CAPA DE PVC.
- 09 – OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CABO MÚLTIPLO 3x2,5mm<sup>2</sup>, COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS CONFORME NBR-13248.
- 10 – TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 11 – PARA INTERFERÊNCIAS COM DUTOS E GRELHAS DE AR CONDICIONADO, VER PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
- 12 – PARA INTERFERÊNCIAS COM SPRINKLERS VER PROJETO ESPECÍFICO DE INCÊNDIO NOS DESENHOS DE HIDRÁULICA.
- 13 – A LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NAS ÁREAS ONDE HOUVER FORRO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO DE PAGINAÇÃO DE FORRO DA ARQUITETURA.

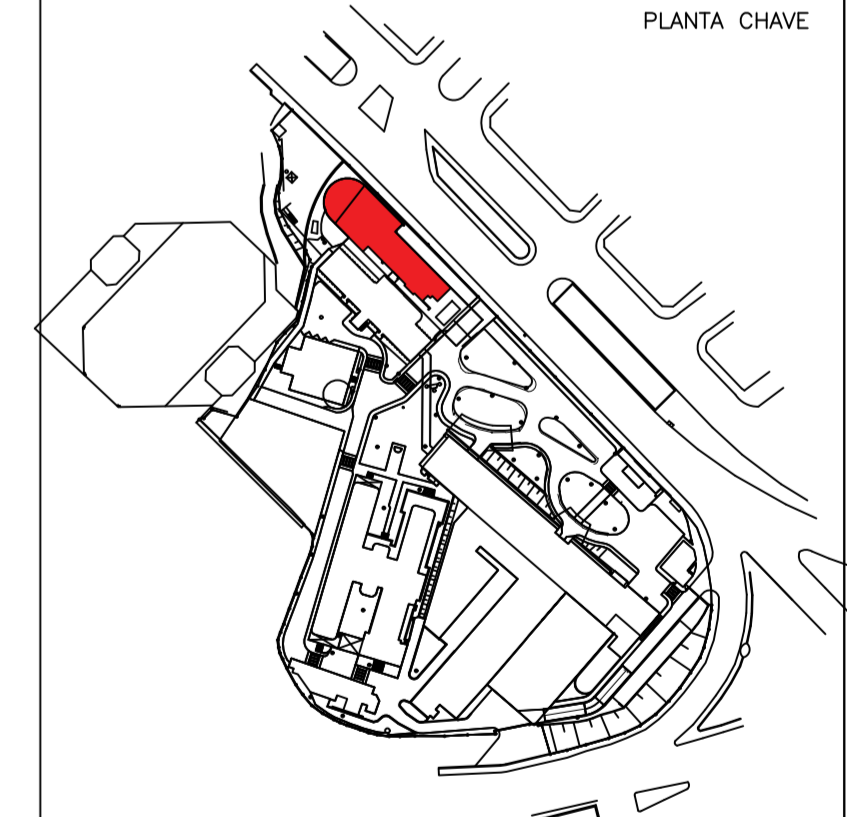

OBS:		INserir LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA	
<input type="checkbox"/>	LIBERADO	<input type="checkbox"/>	PROJETO RECEBIDO EM
<input type="checkbox"/>	LIBERADO COM RESTRIÇÃO	<input type="checkbox"/>	PROJETO APROVADO EM
<input type="checkbox"/>	NÃO LIBERADO		RESPONSÁVEL TÉCNICO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS/SP

**SÃO PAULO** | Secretaria de Saúde

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

**INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS**

AV. DR. ARNALDO J. 165 – SÃO PAULO – SP

PLANTA DO 1º PAVIMENTO

PROJETO BÁSICO

PORTARIA CENTRAL

102

15/01/2015

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 185, 3º andar  
 São Paulo-SP Cep: 05445-000  
 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

Eng. YUKIO KITAMURA      Arq. CÂMLO CHENGOTTE

NOTAS	1	CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL
NOTA_2		
NOTA_3		
NOTA_4		
NOTA_5		
NOTA_6		
NOTA_7		
NOTA_8		
NOTA_9		
NOTA_10		
NOTA_11		