


**NOTAS DE TOMADAS**

- 01 - ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4".
- 02 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.
- 03 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.
- 04 - CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4"x4"x2".
- 05 - TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 06 - CONDUTORES COM SECÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm<sup>2</sup>, COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS, CONFORME NBR-13248.

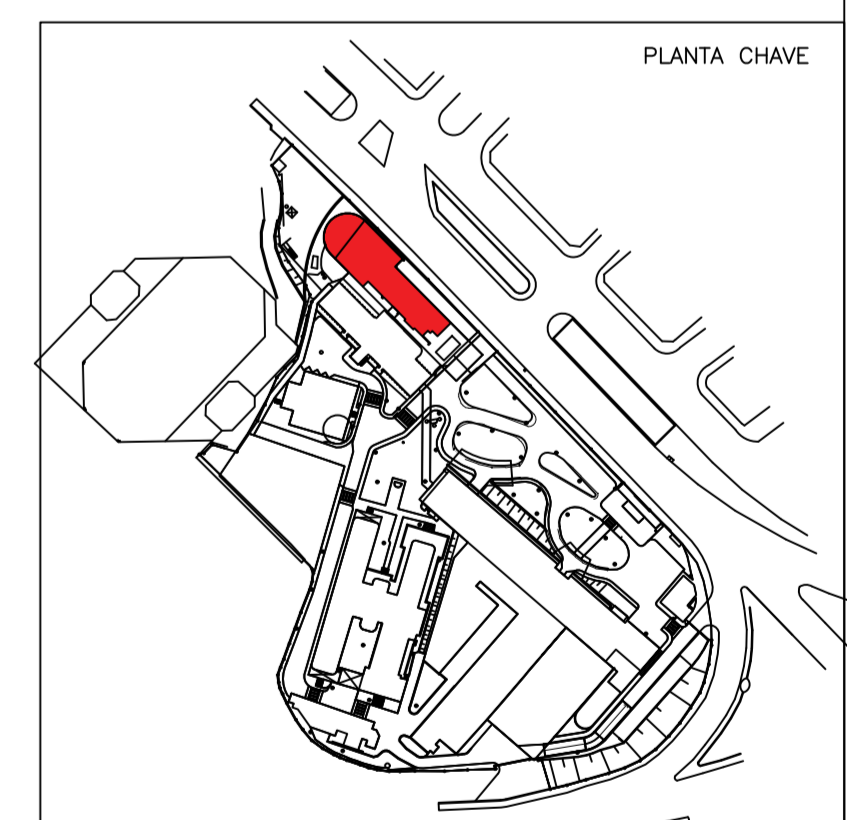

**OBS:**  
INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

<input type="checkbox"/> LIBERADO	PROJETO RECEBIDO EM
<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO	PROJETO APROVADO EM
<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP

**SÃO PAULO** | Secretaria de Saúde

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

AL. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP

PLANTA DO 1º PAVIMENTO

PROJETO BÁSICO

PORTARIA CENTRAL

202

Av. Dr. Enio de Castro Aguiar, nº 185, 3º andar  
São Paulo-SP - Cep: 05445-000  
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

1995

18/01/2015

Eng. YUKIO KITAMURA

Arq. CAMILO CHINGOTE

NOTAS	1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
NOTA_2	
NOTA_3	
NOTA_4	
NOTA_5	
NOTA_6	
NOTA_7	
NOTA_8	
NOTA_9	
NOTA_10	
NOTA_11	