PARTE A | PARTE B

PARTE C

PARTE B

PARTE C

PLANTA GERAL
ESC. 1/75

LISTA DE RÉGUAS

NOME	AMBIENTE	ELÉTRICA	GASES	TECOM
GAS01	URGÊNCIA/PEQUENOS PROCEDIMENTOS	RÉGUA COM 10 TOMADAS 127V F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A, INTERRUPTOR E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO, 1 PONTO DE DIÓXIDO NITROSO	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 2 RJ-45
GAS02	CENTRO CIRÚRGICO/ MANUTENÇÃO	RÉGUA COM 10 TOMADAS F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	2 PONTOS DE OXIGÊNIO, 2 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTOS DE VÁCUO, 1 PONTO DE DIÓXIDO NITROSO	2 RJ-45 NAS RÉGUAS
GAS03	SALA DE RECUPERAÇÃO/ SALA DE OBSERVAÇÃO/ RAIO X	2 TOMADAS 127V F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A, INTERRUPTOR E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 1 RJ-45
GAS04	COLONOSCOPIA/ BRONCOSCOPIA/ ENDOSCOPIA	RÉGUA COM 5 TOMADAS F+N+T+10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO	1 RJ-45
GAS05	SALA DE MEDICAMENTOS	2 TOMADAS F+N+T+10A, 1 TOMADA 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO	1 RJ-45
GAS06	CURATIVOS	4 TOMADAS 127V F+N+T+10A, 1 TOMADAS 220V F+F+T+20A E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTOS DE AR COMPRIMIDO	1 RJ-45
GAS07	TOMOGRAFIA/ RESSONÂNCIA/		1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE DIÓXIDO NITROSO	1 RJ-45

LEGENDA LUMINÁRIAS

- Embutir Redonda – LED 23W 4000K
- Embutir Quadrada – Foro Modular – LED 32W 4000K
- Embutir Quadrada – LED 46W 4000K
- Embutir Retangular – Foro Modular – LED 31W 4000K
- Embutir Retangular – LED 31W 4000K
- Embutir Retangular Hermética – LED 39W 4000K
- Embutir Quadrada – LED 23W 4000K
- Embutir Quadrada Orientável – LED 35W 4000K
- Sobrepor Retangular – LED 31W 4000K
- Poste de Iluminação Externa Tipo Pétala LED 2x40W 5000K
- Embutido no Piso Retangular – LED 44W 3000K
- Balizador para Jardim – LED 4000K
- Arandela de sobrepor – 8W 3000K 638lm Direcionamento direto e indireto.

LEGENDA FIAÇÃO



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDAS

NOTAS

NOTAS:

1. PARA LEGENDA, VIDE FOLHA 01.
2. TODAS TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø40mm.
3. TODO CABEAMENTO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø2,5mm².
4. TODA TUBULAÇÃO DE DADOS/CFTV/CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO PARA SISTEMA DETEÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO, ADOTAR 40mm.
6. TODA TUBULAÇÃO DE SOM/TV SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
7. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALOGENIOS E ATÓXICOS.
8. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALOGENIOS E ATÓXICOS.
9. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER METÁLICOS, CLASSE MEDIO, DO TIPO ELETROCALHA PERFURADO ELETROLÍTICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADAS A FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
10. TODOS OS ELETRODUTOS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRERÁ PELO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE

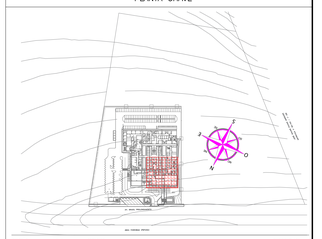

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
00	18/06/20	EMISSÃO INICIAL	HERTZ

AUTORES DO PROJETO

SVAIZER & GUTIERREZ engenharia
civil e elétrica
TEL/FAX: (11) 4796-1439
E-MAIL: engenharia.sg@uol.com.br

CLIENTE

PROJETO CEDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE ELETRICA

NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARÍLIA

REFERÊNCIA: TÉRREO – PARTE D
PLANTA – ILUMINAÇÃO

LOCAL: AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N – MARÍLIA

PROJETISTA	COORDENADOR	REVISÃO	ESCALA	FOLHA
HPC	HERTEZ PUGGINA	00	1:50	08/35
DATA: 24/04/20	DATA: 24/04/20	ARQUIVO: PMRP-AME-ELE-PE-008-R01.DWG		

A1.0 – 147.0 x 90.4 cm