PARTE A

PARTE A

PARTE B

PARTE D

PLANTA GERAL
ESC: 1/50

LISTA DE RÉGUAS

NOME	AMBIENTE	ELÉTRICA	GASES	TECOM
GASES1	URGÊNCIA./PEQUENOS PROCEDIMENTOS	RÉGUA COM 10 TOMADAS 127V F+N+T-10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T-20A, INTERRUPTOR E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO, 1 PONTO DE ÓXIDO-NITROSO	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 2 RJ-45
GASES2	CENTRO CIRÚRGICO/ MANUTENÇÃO	RÉGUA COM 10 TOMADAS F+N+T-10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T-20A E 1 PINO TERRA	2 PONTOS DE OXIGÊNIO, 2 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO, 1 PONTOS DE ÓXIDO-NITROSO	2 RJ-45 NAS RÉGUAS
GASES3	SALA DE RECUPERAÇÃO/ SALA DE OBSERVAÇÃO/ RAIO X	3 TOMADAS 127V F+N+T-10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T-20A, INTERRUPTOR E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, 1 RJ-45
GASES4	COLONOSCOPIA / BRONCOSCOPIA/ ENDOSCOPIA	RÉGUA COM 5 TOMADAS F+N+T-10A, 2 TOMADAS 220V F+F+T-20A E 1 PINO TERRA	2 PONTOS DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE VÁCUO	1 RJ-45
GASES5	SALA DE MEDICAMENTOS	2 TOMADAS F+N+T-10A, 1 TOMADA 220V F+F+T-20A E 1 PINO TERRA	1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO	1 RJ-45
GASES6	CURATIVOS	4 TOMADAS 127V F+N+T-10A, 1 TOMADAS 220V F+F+T-20A E 1 PINO TERRA	1 PONTOS DE OXIGÊNIO, 1 PONTOS DE AR COMPRIMIDO	1 RJ-45
GASES7	TOMOGRAFIA/ RESSONÂNCIA/		1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 1 PONTO DE ÓXIDO NITROSO	1 RJ-45

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEGENDAS

PARA LEGENDA, VIDE FL. 01

NOTAS

NOTAS:

1. PARA LEGENDA, VIDE FOLHA 01.
2. TODAS TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR ⌀40mm.
3. TODO CABEAMENTO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR ⌀2,5mm².
4. TODA TUBULAÇÃO DE DADOS/OFTV/CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR ⌀25mm.
5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO PARA SISTEMA DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO, ADOTAR 40mm.
6. TODA TUBULAÇÃO DE SOM/TV SEM INDICAÇÃO, ADOTAR ⌀25mm.
7. CABEAMENTO QUANDO APLICADO EM ELETROCALHAS, PERFILADOS E ENTERRADOS, UTILIZAR CABOS COM ISOLAMENTO 0,6/1kV.
8. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALOGENOS E ATÓXICOS.
9. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER METÁLICOS, CLASSE MEDIO, DO TIPO ELETROLÍTICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADAS A FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
10. TODOS OS ELETRODUTOS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRERÁ PELO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE

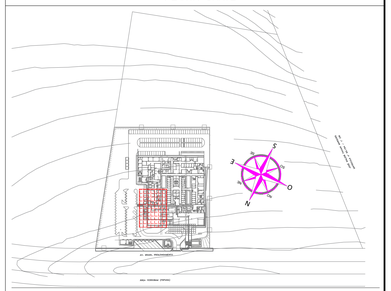

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
01	17/09/20	BASE ARQUITETURA	HPC
00	18/06/20	EMISSÃO INICIAL	HERTEZ

AUTORES DO PROJETO:

SVAIZER & GUTIERREZ
engenharia
CREA: 0570958
CNPJ: 27927-5
TEL/FAX: (11) 4796-1420
E-MAIL:engenharia.sg@uol.com.br

CLIENTE

PROJETO CEDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA

NOME:
AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARÍLIA

REFERÊNCIA:
TÉRREO – PARTE C
PLANTA – ALIMENTADORES

LOCAL:
AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N – MARÍLIA

PROJETISTA:	COORDENADOR:	REVISÃO:	ESCALA:	FOLHA
HPC	HERTEZ PUGGINA	01	1:50	19/35
DATA: 24/04/20	DATA: 24/04/20	ARQUIVO: PMRP-AME-ELE-PE-019-R01.DWG		

A0 – 118.9 x 90.4 cm